
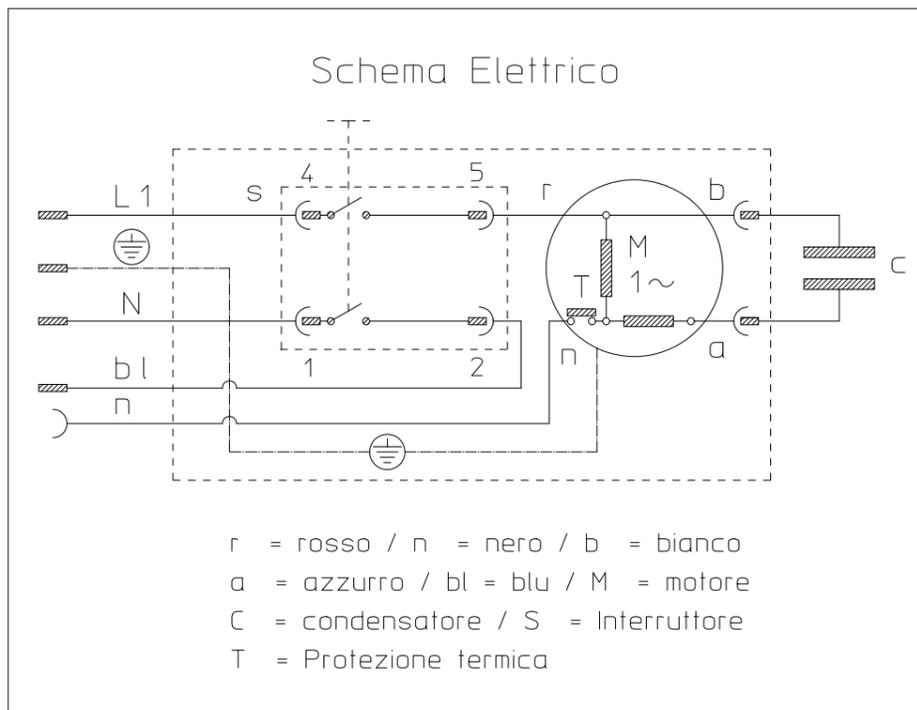
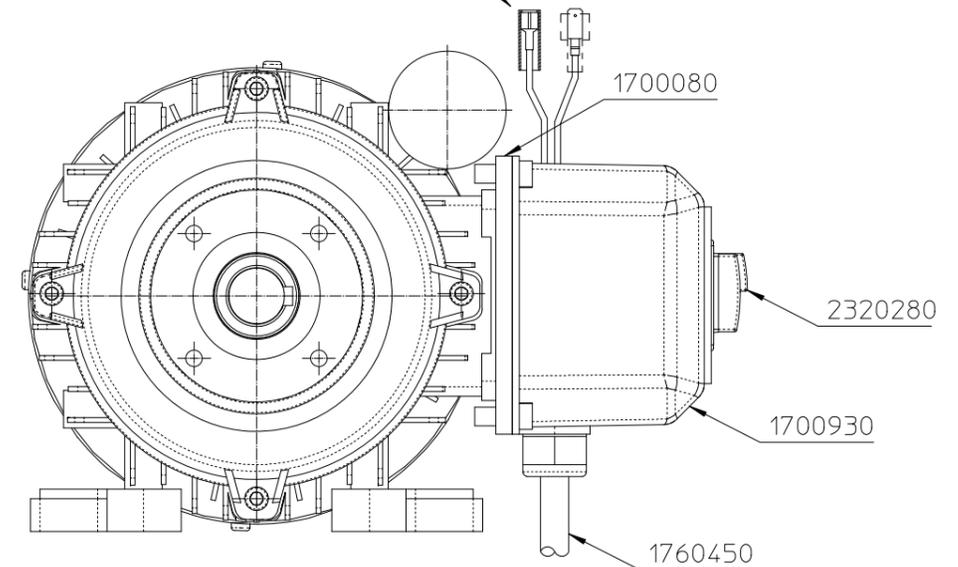


ATTENZIONE:
fare uscire dalla scatola interruttore i cavetti del TSS (blu/nero) completi di faston e coprifaston

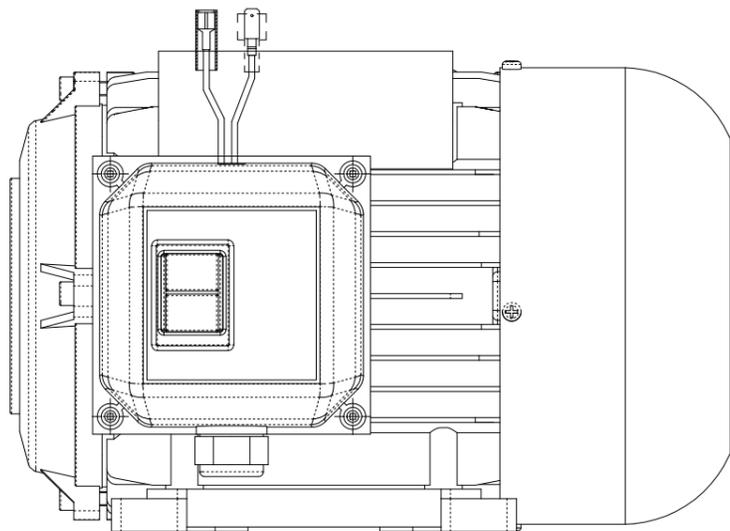

Toll. gen. ± .		Materiale		Trattamento			Q.ta' .
Sm/racc.non quotati .		Durezza		Scala 1:3			
Peso gr .	Data 03-05-10	Dis. R.A. Contr. .		Gruppo		Sostit. il: .	
		Denominazione		COMPL. MOT.EM.		Codice	
		TSS ML AC		3208611			
A termini di legge la "ANNOVI REVERBERI" si riserva la proprieta' esclusiva del presente disegno.							